

## Information om vattenmätare

Branschorganisationen Svenskt Vatten publicerar anvisningar för bl.a. montering av vattenmätare. Följande informationsskrift är framtagen utifrån Svenskt Vattens publikation P100, *Kallvattenmätare, anvisningar med kommentarer*.

### Mätning av vattenförbrukning

I Degerfors kommun fastställs vattenförbrukningen genom mätning. Huvudmannen tillhandahåller och installerar vattenmätaren, vilken förblir huvudmannens egendom. Fastighetsägaren äger och ansvarar för ventiler före och efter vattenmätaren. Fastighetsägaren är enligt Vattentjänstlagen skyldig att kostnadsfritt upplåta plats för vattenmätare. Huvudmannen har ensam befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. Fastighetsägaren är skyldig att lämna huvudmannen fritt och obehindrat tillträde till fastigheten för att kunna utföra ovan nämnda åtgärder samt för att utföra avläsning. Huvudmannen bestämmer antal mätare och vilka typer av mätare som skall användas. Fastighetsägaren bekostar erforderliga anordningar för uppsättning av mätare och sammankoppling med installationen i övrigt. Fastighetsägaren skall enligt Vattentjänstlagen sköta och vårda anläggningen väl så att den bibehåller de egenskaper den hade som ny, t.ex. skall avstängningsventiler kring mätaren hållas i funktionsdugligt skick. Fastighetsägare ska vårda vattenmätaren väl och skydda den mot frost och åverkan

### Placering av vattenmätare


Mätarens placering skall vara godkänd av huvudmannen och huvudmannens yttrande angående mätarplatsen skall inhämtas, vilket kan ske i samband med byggsamråd eller genomdirekt kontakt med Serviceförvaltningen, 0586 – 48 441 alt 0586 – 48 183 Följande bör eftersträvas vid val av mätarplats:

- Utrymmet skall anordnas så att mätare skyddas mot frysning, olämplig uppvärmning eller yttre åverkan. Skall även anordnas så att mätaren inte tynger och därigenom skadar vattenledningen.
- Utrymmet inom byggnad bör vara belyst.
- Golv och närbeläget väggparti bör utföras så att det tål spill och läckage av vatten.
- För utrymmen för vanlig hushållsmätare (mätarstorlek > 50 mm) är det önskvärt att golvavlopp finns. För utrymmen för större mätare, d.v.s. DN50 och större (mätarstorlek 750 mm) skall golvavlopp finnas, eftersom den vattenvolym som strömmar ut vid mätarbyte inte kan samlas upp i hinkar.
- Utrymmet måste vara ventilerat för att undvika kondens och mögel.

### Installation

För mätare med  $q_n$  fr.o.m. 2,5 t.o.m. 10 m<sup>3</sup>/h bör korrosionsskyddande mätarkonsoler användas. Dessa konsoler medför praktiska fördelar vid mätarmontering och ofta lägre installationskostnader än andra uppfästningsanordningar.

Mätarkonsol skall vara fast förankrad, försedd med skjutbar hylsa och plomberbar för att förhindra otillåten nedmontering av mätaren. För att uppfylla de fordringar på material i tappvatteninstallationer som anges i Boverkets byggregler bör avstängningsventilerna vara avzinkningshärdiga.



DEGERFORS  
KOMMUN

# Anvisningar vattenmätarplats

enligt ABVA

ABVA - Allmänna bestämmelser för  
vattentjänster i Degerfors kommun


## **VIKTIGT!!**

### **Att tänka på innan bokad tid**

Mätaren ska vara monterad i horisontellt, fast förankrad Mätarkonsol och förses med avstängningsventiler före och efter mätaren, innan bytet kan ske. **Konsol av typen teleskop med mätintervall 190 mm – 220 mm anpassad efter mätaren.** Vid saknad av konsol eller ventiler kontakta rörmokare för uppsättning och kontakta oss för byte av tid.

Fastighetsägaren ska enl. ABVA punkt 6 bekosta erforderliga anordningar för uppsättning av mätare, Och sammankoppling med installationen i övrigt.

Det åligger fastighetsägaren att sköta och underhålla va-installationen väl. Detta innebär att installationen ska underhållas så att den i huvudsak bibehåller de egenskaper den hade som ny, t ex ska avstängningsventiler kring mätaren hållas i funktionsdugligt skick.

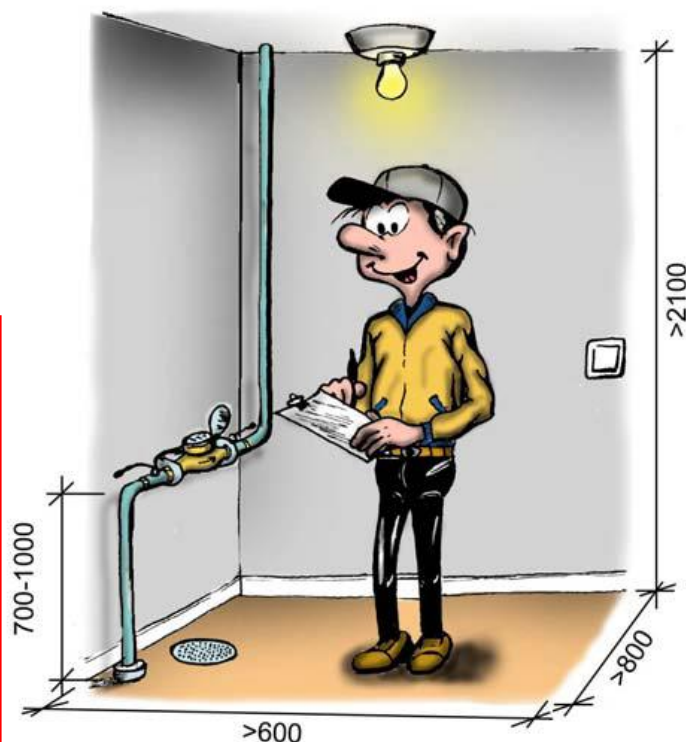

Godkänd vattenmätarplats: Utrymme kring vattenmätaren, golvbrunn, belysning och vattenmätare med ventiler och konsoler.

Vattenmätare tillhör VA-verksamheten. Det är endast VA-verksamhetens personal som har rätt att sätta upp, ta ner, kontrollera, underhålla vattenmätaren samt hantera servisventiler i gatan. Övriga anordningar i anslutning till mätarplatsen är fastighetsägarens egendom och ansvar.



*Exempel på Vattenmätarkonsol med ventiler  
för mätare 190-220mm*

### Frågor om vattenmätare

VA Montör  
Tele 0586 - 481 83

### Övriga frågor

Serviceförvaltningen  
Tele 0586 – 484 41  
Fax 0586 – 483 94  
E-post: [driftenheten@degerfors.se](mailto:driftenheten@degerfors.se)